

07.03.2019

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ' NE

Konu: Beton karot numunelerinin yerinde alınması hk.
İlgili: 68246331-310.99-E.149847 sayılı yazınız hk.

İstanbul İli, KADIKÖY İlçesi, CAFERAĞA MH. ŞAİR LATİFİ SK..NO:41 KADIKÖY, 21 Pafta, 112 Ada, 49 Parsel (**CEM UÇAK VE HİSS. – 1501403**) sayılı yere ait inşaatın bakanlık onaylı laboratuvarın test sonuçlarına göre 4.NORMAL KAT KOLON TAVAN betonu numuneleri istenilen standartlardan düşük çıktığı için belediyeniz gözetiminde ilgili yerden 14.02.2019 tarihinde karot alınmış ve 18.02.2019 tarihinde kırım yapılmıştır.

Söz konusu kırım sonuçları ekte olup, beton proje sınıfımı karşıladığından imalatın devam etmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

İLKE YAPI DENETİM A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Mimar Selahattin KAYAMAN



Adres :

Sarayardı Cad. Toprak İş Merkezi
No:104 K:1 Hasnıpaşa
Kadıköy / İSTANBUL
Tel : (216) 349 12 19
Faks: (216) 349 69 97

Numune Bilgileri :


Rapor No : KR142
Rapor Tarihi : 18.02.2019Yapı Sahibi : CEM UÇAK VE HİSS.
İnşaat Adresi : KADIKÖY
Ada / Pafta / Parsel : 21/112/49
Numune Çapı : 70X140
Test Standardı :
Kull. Yer : 4.NORMAL KAT KOLON TAVAN (S408/K4015/S418)Referans 1 :
Referans 2 :
Beton Cinsi : C30/37
Hazır Beton : İSMAIL DEMİRTAŞ BETON

Nr.	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık gr.	Birim Ağırlık kg/dm ³	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Kesme Dayanımı N/mm ²	Beton Sıcaklığı °C	Transmikser No
1	38.500	538.780	1324.00	2.460		15.02.19	18.02.19	150.800	39.169		
2	38.500	538.780	1339.00	2.490		15.02.19	18.02.19	165.440	42.971		
3	38.500	538.780	1331.00	2.470		15.02.19	18.02.19	169.100	43.922		
Ortalama :								161.780	42.021		

Deney Grafiği

Basınç Dayanımı (N/mm²)

Kırılma Yüğü (kN)

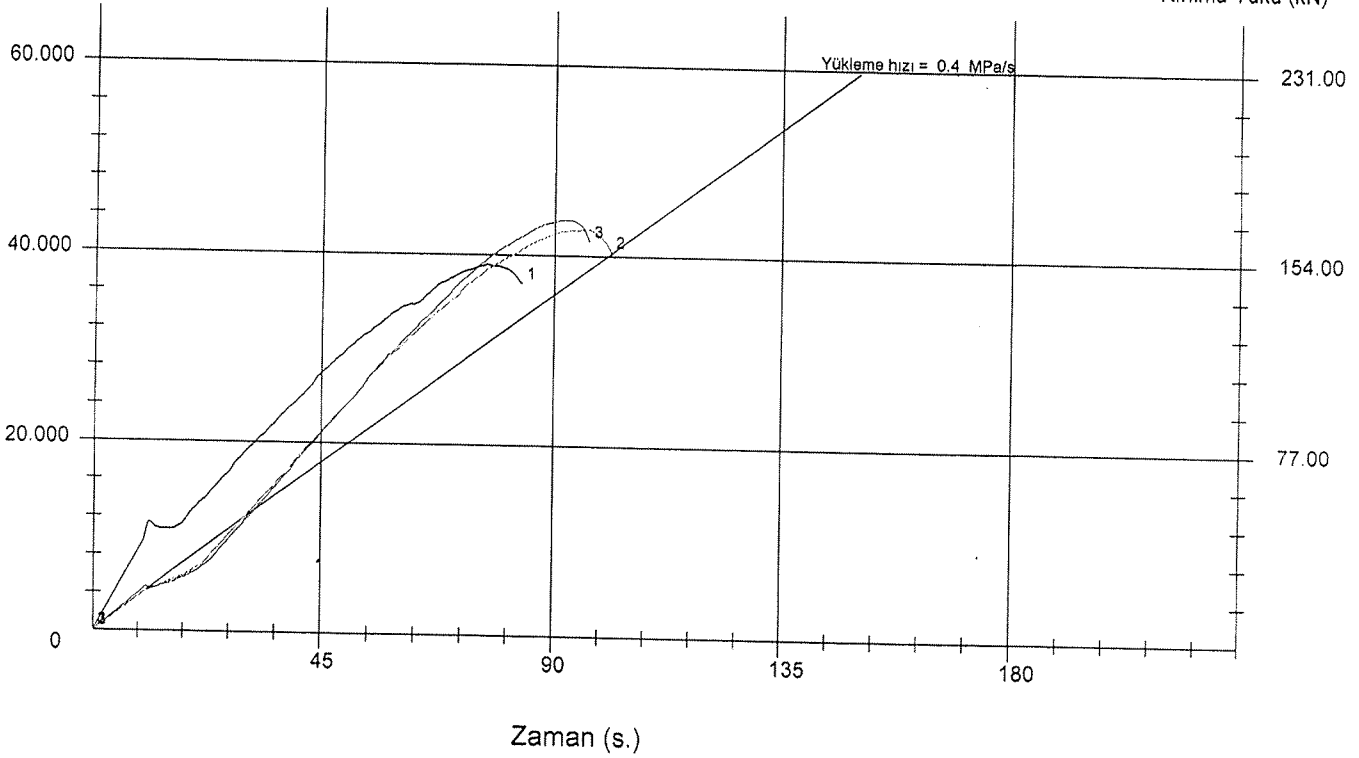

Açıklamalar:

İnşaat Teknikeri
M.Mustafa KARAMUÇ

Kayıt yeri : C:\Users\LabBeton.LabBetonDSKTP\Desktop\KR142.tst

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.