



NUMUNE BİLGİLERİ

Yapı Denetim Kuruluşu: İLKE YAPI DENETİM

Yapı Sahibi: MUAMMER KOÇ VE HISS.

Yapı Adresi: KADIKÖY

Ada: 1429 Pafta: 8 Parsel: 77

Test Standardı: TS EN 12390-3

Beton Sınıfı: ~~C40~~ C30

Hazır Beton Firması: DETAŞ

Döküm Yeri: 2. BODRUM KAT KOLON PERDE

Rapor No: 3772


Rapor Tarihi: 25.11.2015

Lab. No: 3772

Nr	Kesit Alanı mm ²	Hacim mm ³	Ağırlık g	Birim Ağır. g/mm ³	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN	Basınç Dayanım MPa	Ort. MPa
1	22500	3375	8130.0	2.409	28	28.10.2015	25.11.2015	906.6	40.3	41.4
2	22500	3375	8123.0	2.407	28	28.10.2015	25.11.2015	891.0	39.6	
3	22500	3375	8129.0	2.409	28	28.10.2015	25.11.2015	993.8	44.2	
4	22500	3375	8116.0	2.405	28	28.10.2015	25.11.2015	902.5	40.1	40.3
5	22500	3375	8064.0	2.389	28	28.10.2015	25.11.2015	894.8	39.8	
6	22500	3375	8122.0	2.407	28	28.10.2015	25.11.2015	923.4	41.0	

Deney Hızı: 3.5 mm/dk

Deney Grafiği

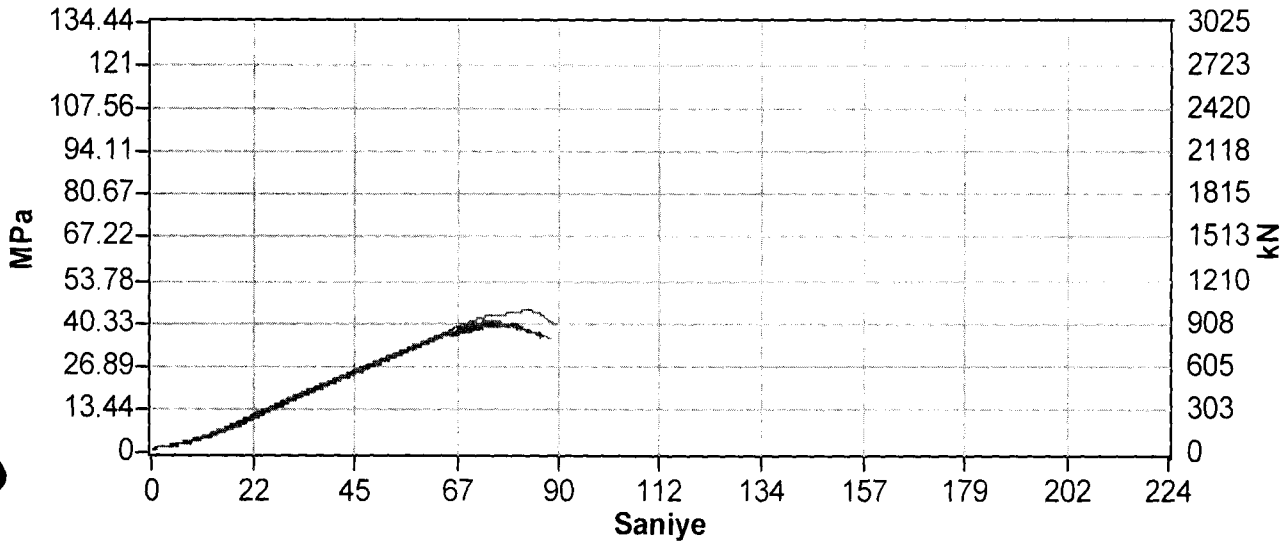


Açıklamalar:

Deneyleri Yapan:


ALİ AKTAŞ

ALİ AKTAŞ
İNŞ. TEKNİKERİ

Onaylayan

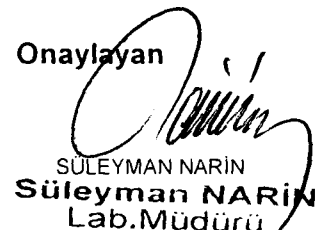
SÜLEYMAN NARİN
Süleyman NARİN
Lab. Müdürü
Lab. Denetçisi
Belge No: 14084