	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BETON VE ZEMİN LABORATUARI BETON BASINÇ DAYANIM TEST RAPORU (EN 12390-3)			Bölüm No DökümanNo Yür. Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No
	Yapı Sahibi / Proje Adı	MUAMMER KOÇ VE HISS.		
Müteahhit Firma	GÖKÖZ İNŞ.			
Yapı Adresi	OSMANAĞA MAH.MAYIS GÜLÜ SOK.			
Parsel / Ada / Pafta	77	1429	8	
Num.Alan.Tek.	CİHANGİR ABAKLIOĞLU			
İrsaliye No	-----			



NUMUNE BİLGİLERİ

Alındığı Tarih	19/08/2015	Numunenin Ait Olduğu Yapı	TEMEL BETON (KAZIK BETON)
Lab Geliş Tarihi	20/08/2015		
Numune Adedi	6	Çökme (Slump) mm	15-16
Beton Sınıfı	C35	Ortam Sıcaklığı	29-30
Numunenin Tipi	KÜP	Beton Sıcaklığı	31-32
Dökülen Beton Miktarı	24 m3	Alınış Saati	---- 13:00
Beton Firması	DENİZ YAPI (MİLTAŞ BETON)	Numunenin Bakım Tarzı	KÜRLEME

YAPILAN DENEY SONUÇLARI

7 GÜNLÜK						28GÜNLÜK					
Deney Tarihi	26/08/2015					Deney Tarihi	16/09/2015				
Rapor Tarihi	26/08/2015					Rapor Tarihi	16/09/2015				
Sayfa No	7					Sayfa No	28				
Rapor No	7					Rapor No	28				
No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3	No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3	No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3	No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3
1	29.5	2.401	7			1	41.5	2.389	7		
2	28.1	2.401	8			2	42.2	2.391	8		
3			9			3	38.3	2.401	9		
4			10			4	38.8	2.396	10		
5			11			5			11		
6			12			6			12		
ORT	28.8					ORT	40.2				

Yükleme Hızı : 0.6 MPa/sn.

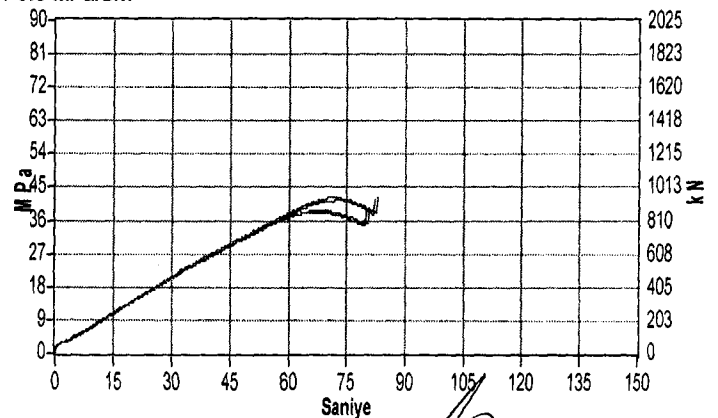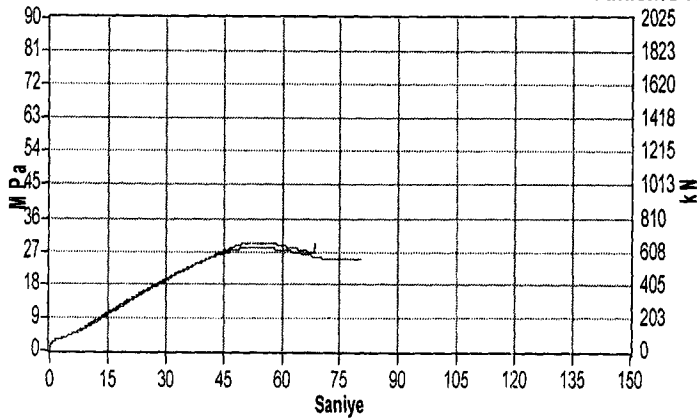

Cihangir ABAKLIOĞLU

45