

22.10.17
107011

EBYS'den yazıldı.

PAFTA	8	Numuneyi Alan Laboratuvar	KALTEST ZEMİN VE BETON LAB.
ADA	1429	Numune Cinsi ve Boyutları	15 X 15 X 15 KÜP
PARSEL	89	Şartname Limitleri	TS13515/NİSAN2015
BETON FABRİKASI	BOĞAZIÇI	fcmin	41 N/mm ²
BETON SINIFI	C30	fcort	45 N/mm ²

YAPI ELEMANI	GRUP	28 GÜNLÜK 15 X 15 X 15 cm Küp Basınç Dayanımı N/mm ²		Grup Ortalaması	1. Kriter	2. Kriter	SONUÇ DEĞERLENDİRME
					fck=37	≥ fck	
					n=1 ise uygulanmaz	fci ≥ fck-4	
					n=2-4 ise fcm ≥ + 1		
					n≥5 ise fcm ≥ fck + 2		
TEMEL	G1	43	43,50	49,20	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		44					
	G2	46	46,50				
		47					
	G3	50	48,00				
		46					
	G4	41	42,00				
		43					
	G5	54	53,00				
		52					
G6	47	47,00					
	47						
G7	47	46,50					
	46						
G8	52	52,00					
	52						
G9	59	57,50					
	56						
G10	56	56,00					
	56						


BODRUM KAT KOLON PERDE	G1	45	48,00	47,00	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		51					
	G2	45	45,00				
		45					
	G3	51	48,00				
		45					

BODRUM KAT TABLİYE	G1	41	41,50	41,88	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL
		42					
	G2	38	39,50				
		41					
	G3	33	44,00				
		44					
	G4	41	42,50				
		44					

İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

Sarayardı Cad. Toprak İşmerkezi No: 104 Kat:1 Hasanpaşa - Kadıköy / İSTANBUL

T: +90216 349 12 19 F: +90216 349 69 97 www.ilkeyapidenetim.com info@ilkeyapidenetim.com

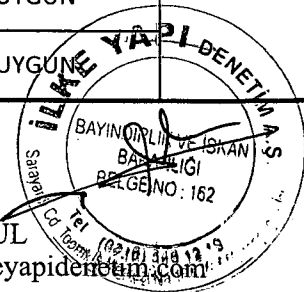

Handwritten signature and date stamp (02.10.2017).

ZEMİN KAT KOLON TAVAN	G1	45	43,50	42,38	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN
		42					UYGUN DEĞİL
	G2	42	39,00				UYGUN DEĞİL
		36					UYGUN
	G3	45	44,50				UYGUN
		44					UYGUN
	G4	40	42,50				UYGUN
		45					

(KAROT ALINDI)

1. NORMAL KAT KOLON TAVAN	G1	40	39,50	39,13	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL
		39					UYGUN DEĞİL
	G2	37	40,00				UYGUN DEĞİL
		43					UYGUN DEĞİL
	G3	40	39,00				UYGUN DEĞİL
		38					UYGUN DEĞİL
	G4	37	38,00				UYGUN DEĞİL
		39					


(KAROT ALINDI)

2. NORMAL KAT KOLON TAVAN	G1	35	36,00	40,13	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL
		37					UYGUN DEĞİL
	G2	37	38,00				UYGUN DEĞİL
		39					UYGUN
	G3	45	45,50				UYGUN
		46					UYGUN
	G4	39	41,00				UYGUN
		43					

(KAROT ALINDI)

3. NORMAL KAT KOLON TAVAN	G1	45	43,50	42,38	UYGUN DEĞİL	UYGUN DEĞİL	UYGUN
		42					UYGUN DEĞİL
	G2	42	39,00				UYGUN DEĞİL
		36					UYGUN
	G3	45	44,50				UYGUN
		44					UYGUN
	G4	40	42,50				UYGUN
		45					

(KAROT ALINDI)

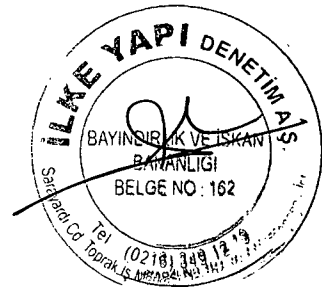

2