



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	22.06.2022 14:55:24	RAPOR NO	B3116-22	LAB.NO	B3116-22	BAK. R. NO	21452374
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------

FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ


DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİMLTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 25.05.2022 10:21
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 26.05.2022 13:21
KAT/KOT/BLOK	: ZEMİN KAT/.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 1.06.2022 13:39
NUMUNEYİ ALAN	: HALİT ALTUNBAŞ	DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 22.06.2022 14:55
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 23	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 8
YAPI ELEMANI	: TABLİYE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MIKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)			
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deneç Sonuçları	
2296509	1	KTS20220000	1-1	10	21	20	24	S3	15	1.265,91	2.377			59,4
2296504	1	KTS20220000	1-2	10	21	20	24	S3	15	1.237,41	2.387	55,0	56,3	
2296521	1	KTS20220000	1-3	10	21	20	24	S3	15	1.438,52	2.385		63,9	
2296513	1	KTS20220000	1-4	10	21	20	24	S3	15	1.303,44	2.394		57,9	
2463021	2	KTS20220000	2-1	10	18	20	24	S3	15	1.279,61	2.378		56,9	59,7
2463014	2	KTS20220000	2-2	10	18	20	24	S3	15	1.401,88	2.384		62,3	
2463015	2	KTS20220000	2-3	10	18	20	24	S3	15	1.348,27	2.385		59,9	
2463008	2	KTS20220000	2-4	10	18	20	24	S3	15	1.159,27	2.377	51,5		

Ortalama: 53,20 59,50


7 Günlük (Etiket Seri No)

* 24630081 * 22965042

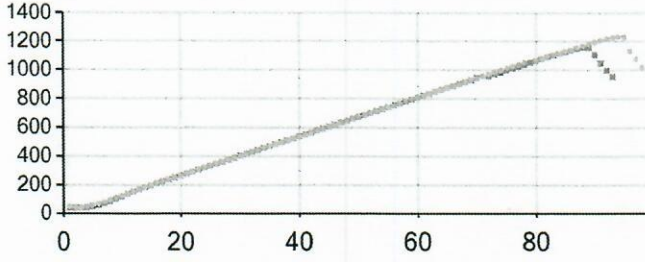

28 Günlük (Etiket Seri No)

* 24630143 * 22965134 * 22965099
* 24630151 * 22965212 * 24630218

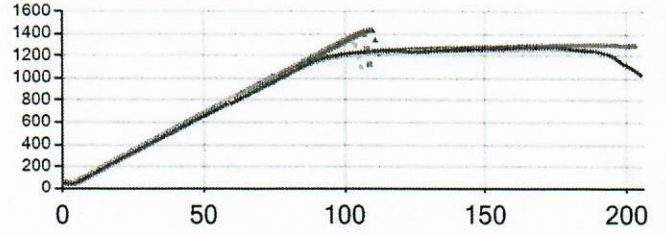

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlamalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fcm) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75
	1	Uygulanamaz	>fck						
	2 - 4	>fck + 1.0	>fck - 4.0						
	5 ve daha	>fck + 2.0	>fck - 4.0						

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 maddesi 3.1.1.1.5 EK-B1'e göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çelik ve Beton İhtilâk Kurumunun 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar Zim belgesine sahiptir

DENEY YAPAN
İNŞAAT MÜHENDİSİ
Diploma No: 1706021027



Deneyci Mühendis
Tank Güler
Mühür No: 6784

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.bl@gmail.com



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	1.06.2022 13:45:58	RAPOR NO	B3116-22	LAB.NO	B3116-22	BAK. R. NO	21325215
--------------	--------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------


FİRMA , ŞANTIYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTIYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 25.05.2022 10:21
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 26.05.2022 13:21
KAT/KOT/BLOK	: ZEMİN KAT/.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 1.06.2022 13:39
NUMUNELERİN ALAN	: HALİT ALTUNBAŞ	DENEY TARİHİ 28 GÜN	:
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 23	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 8
YAPI ELEMANI	: TABLİYE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MİKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.		Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S.mm)	Ölçülen Slump (S.cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)		
				Ortam	Beton	7 Günlük Numune	28 Günlük Numune					28 Günlük Deneç Sonuçları		
2296504	1	KTS2022000002434	1-1	10	21	20	24	S3	15	1.237.41	2.387	55,0		
2463008	2	KTS2022000002435	2-1	10	18	20	24	S3	15	1.159.27	2.377	51,5		
Ortalama:												53,20	0,00	

7 Günlük (Etiket Seri No)

* 24630081 * 22965042

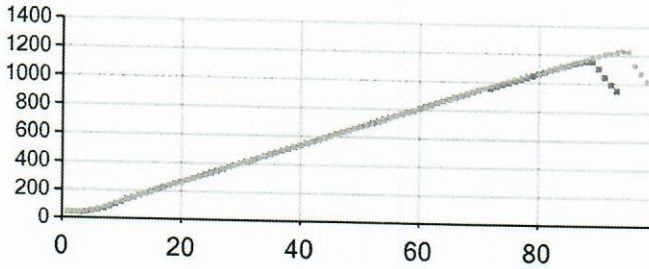

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	I. Kriter		2. Kriter		ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fem) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fei) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP		
		1	Uygulanamaz	≥fck	S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25	
		2 - 4	≥fck + 1.0	≥fck - 4.0	S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30	
		5 ve daha	≥fck + 2.0	≥fck - 4.0	S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37	
					S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45	
								C40/50	40	50	
								C45/55	45	55	
								C50/60	50	60	
								C55/67	55	67	
								C60/75	60	75	

100x200 mm lik silindirik numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme katsayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu | Sayıdır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar tekniç personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

YAKUP BABA
İNŞAAT TEKNİKLERİ
DİJ.No: 0120-00559



Denetçi Mühendis
Yakup BABA
ONAYLANAN
YAKUP BABA
125
İSTANBUL ŞUBESİ
SİGORTA NO: 8794

YÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TIC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	13.06.2022 17:51:39	RAPOR NO	B2812-22	LAB.NO	B2812-22	BAK. R. NO	21394286
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------

FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ


DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TIC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TIC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 16.05.2022 11:40
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 17.05.2022 12:59
KAT/KOT/BLOK	: ZEMİN KAT/./.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 23.05.2022 10:33
NUMUNENİN ALAN	: YASİN ESKİN	DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 13.06.2022 17:51
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TIC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 24	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 8
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MIKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüklü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)			
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deneysel Sonuçları	
2409332	1	KTS20220000	1-1	11	37	16	21	S3	16	832,07	2.393	37,0		
2409335	1	KTS20220000	1-2	11	37	16	21	S3	16	1.088,94	2.399		48,4	42,4
2409343	1	KTS20220000	1-3	11	37	16	21	S3	16	759,82	2.382		33,8	
2409329	1	KTS20220000	1-4	11	37	16	21	S3	16	1.011,16	2.382		44,9	
2409329	2	KTS20220000	2-1	11	40	16	21	S3	16	989,04	2.382		44,0	
2409329	2	KTS20220000	2-2	11	40	16	21	S3	16	819,75	2.388	36,4		45,3
2409331	2	KTS20220000	2-3	11	40	16	21	S3	16	1.027,68	2.393			45,7
2409338	2	KTS20220000	2-4	11	40	16	21	S3	16	1.042,89	2.383			46,4

Ortalama: 36,70 44,00


7 Günlük (Etiket Seri No)

24093324 24093291

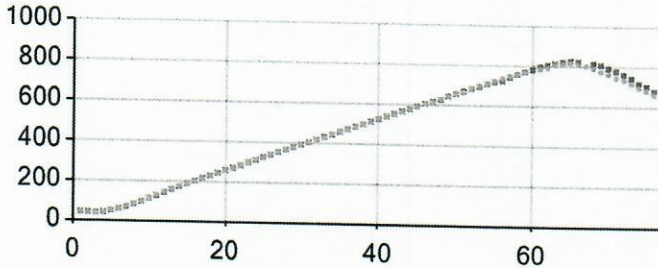

28 Günlük (Etiket Seri No)

24093351 24093295 24093434
24093319 24093292 24093385

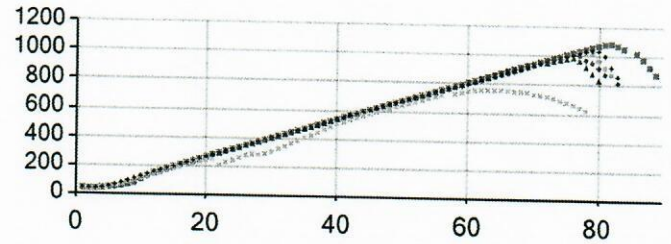

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlamalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
				SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fcm) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm²	S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

DENEY YAPAN

Yakup ABA

YAKUP ABA

Dip No: 0120-00959



DENEYİNİ YAPAN
Deneyci: Tarkan Uluoçak
Denetçi No: 6794

YÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCaktepe KARTAL/İSTANBUL



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	23.05.2022 10:56:23	RAPOR NO	B2812-22	LAB.NO	B2812-22	BAK. R. NO	21268120
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------


FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 16.05.2022 11:40
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 17.05.2022 12:59
KAT/KOT/BLOK	: ZEMİN KAT/./.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 23.05.2022 10:33
NUMUNEYİ ALAN	: YASİN ESKİN	DENEY TARİHİ 28 GÜN	:
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 24	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 8
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE TABLİVE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MIKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S mm)	Ölçülen Slump (S cm)	Kırılma Yüklü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)			
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları	
2409332	1	KTS20220000 01969	1-1	11 37	16	21	S3	16	832.07	2.393	37,0			
2409329	2	KTS20220000 01970	2-1	11 40	16	21	S3	16	819.75	2.388	36,4			
Ortalama:											36,70	0,00		

7 Günlük (Etiket Seri No)

• 24093324 • 24093291

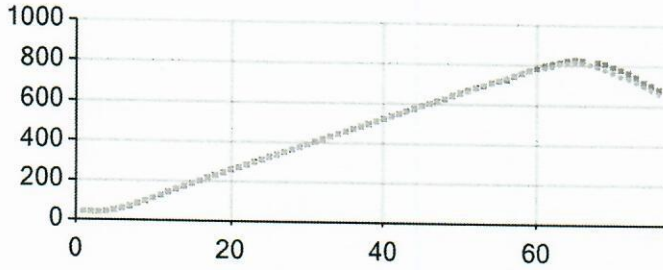

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlamalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek f_{ck} (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 Safıdır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmelidir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izni belgesine sahiptir

Yakup BABA
İNŞAAT TEKNİKLERİ
Dip.No: 01-20-00959



Denetçi Mühendis
Tarik Gürkan ULUOCAK
Denetçi No: 6794

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	27.05.2022 16:36:27	RAPOR NO	B2484-22	LAB.NO	B2484-22	BAK. R. NO	21302214
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------

FİRMA, ŞANTIYE VE NUMUNE BİLGİLERİ


DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTIYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 29.04.2022 11:40
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 30.04.2022 16:15
KAT/KOT/BLOK	: BODRUM KAT/./.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 6.05.2022 10:08
NUMUNENİN ALAN	: UĞUR BULUT	DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 27.05.2022 16:36
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOGULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 24	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 8
YAPI ELEMANI	: TABLİYE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MIKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)			
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deneç Sonuçları	
2263944	1	KTS2022000001567	1-1	11	40	10	20	S3	16	1.267,18	2.380			
2263943	1	KTS2022000001567	1-2	11	40	10	20	S3	16	1.170,14	2.398	52,0	56,3	57,5
2263937	1	KTS2022000001567	1-3	11	40	10	20	S3	16	1.258,75	2.372		55,9	
2263949	1	KTS2022000001567	1-4	11	40	10	20	S3	16	1.354,93	2.387		60,2	
2263934	2	KUS2022000007357	2-1	10	19	10	20	S3	16	1.457,36	2.382		64,8	62,8
2263929	2	KUS2022000007357	2-2	10	19	10	20	S3	16	1.393,67	2.393		61,9	
2263927	2	KUS2022000007357	2-3	10	19	10	20	S3	16	1.386,47	2.386		61,6	
2263927	2	KUS2022000007357	2-4	10	19	10	20	S3	16	1.125,59	2.398	50,0		

Ortalama: 51,00 60,10


7 Günlük (Etiket Seri No)

22639435 22639275

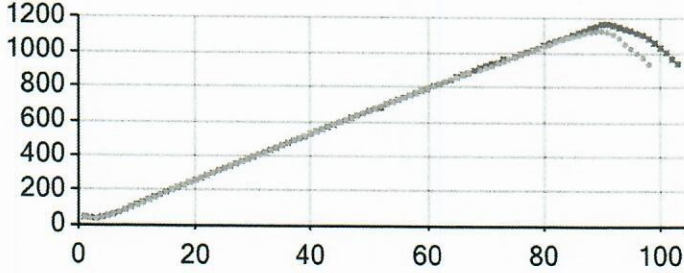

28 Günlük (Etiket Seri No)

22639277 22639298 22639496
22639440 22639341 22639375

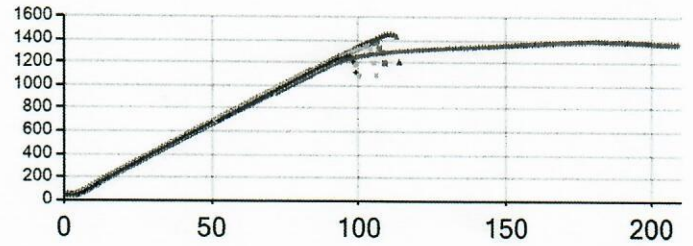

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deneç sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanımı sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlamalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deneç sonucu adedi: "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deneç sonucu ortalaması (fcm) N/mm²	Herhangi tek deneç sonucu (fci) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deneç sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deneç Raporu 1 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deneç yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 maddede 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

DENEY YAPAN
YAKUP BABA
Denetçi Teknikeri
E-Posta No: 01-20-00659



ONAYLAYAN
Denetçi Mühendis
Tarkan Gürkan
Denetçi No: 6794

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCaktepe KARTAL/İSTANBUL



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	6.05.2022 10:25:32	RAPOR NO	B2484-22	LAB.NO	B2484-22	BAK. R. NO	21180915
--------------	--------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------


FİRMA, ŞANTIYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİMLTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTIYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 29.04.2022 11:40
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 30.04.2022 16:15
KAT/KOT/BLOK	: BODRUM KAT/./.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 6.05.2022 10:08
NUMUNEYİ ALAN	: UĞUR BULUT	DENEY TARİHİ 28 GÜN	:
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 24	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 8
YAPI ELEMANI	: TABLİYE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MİKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüktü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)		
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları
2263943	1	KTS2022000001567	1-1	11 40	10	20	S3	16	1.170.14	2.398	52,0		
2263927	2	KUS2022000007357	2-1	10 19	10	20	S3	16	1.125.59	2.398	50,0		
Ortalama:											51,00	0,00	

7 Günlük (Etiket Seri No)

▪ 22639435 ▪ 22639275

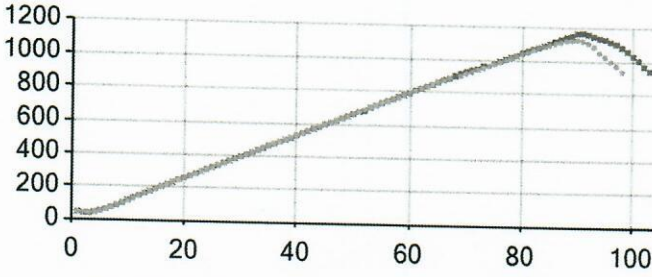

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi: "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek f_{ck} (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 12515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

Dip. No: 01-20-00659
YAKUP BABA



Denetçi Mühendis
ONAYLAYAN
Tarık Gürkan ULUOCAK
BİREYSEL NO: 8782

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.blt@gmail.com



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	19.05.2022 14:44:00	RAPOR NO	B2245-22	LAB.NO	B2245-22	BAK. R. NO	21250318
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------

FİRMA, ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ


DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbaçı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 21.04.2022 15:54
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 22.04.2022 12:41
KAT/KOT/BLOK	: BODRUM KAT/.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 28.04.2022 09:35
NUMUNEYİ ALAN	: HALİT ALTUNBAŞ	DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 19.05.2022 14:44
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 25	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MİKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüklü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)		
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Dency Sonuçları
23126289	1	KUS2022000006755	1-1	15 19	16	20	S3	15	857,77	2.376	38,1		
23126273	1	KUS2022000006755	1-2	15 20	16	20	S3	15	925,91	2.383		41,2	43,9
23126397	1	KUS2022000006755	1-3	15 19	16	20	S3	15	978,77	2.380		43,5	
23126386	1	KUS2022000006755	1-4	15 19	16	20	S3	15	1.060,19	2.387		47,1	
23126407	2	KUS2022000006758	2-1	15 52	16	20	S3	15	1.068,39	2.387		47,5	47,1
23126419	2	KUS2022000006758	2-2	15 52	16	20	S3	15	1.052,65	2.390		46,8	
23126287	2	KUS2022000006758	2-3	15 52	16	20	S3	15	1.055,81	2.387		46,9	
23126344	2	KUS2022000006758	2-4	15 52	16	20	S3	15	819,55	2.380	36,4		
23126284	3	KUS2022000006759	3-1	15 54	16	20	S3	15	920,85	2.399	40,9		48,3
23126380	3	KUS2022000006759	3-2	15 54	16	20	S3	15	1.057,07	2.395		47,0	
23126254	3	KUS2022000006759	3-3	15 54	16	20	S3	15	1.128,81	2.388		50,2	
23126310	3	KUS2022000006759	3-4	15 54	16	20	S3	15	1.074,62	2.384		47,8	

Ortalama: 38,50 46,40

7 Günlük (Etiket Seri No)

* 23126289 * 23126288 * 23126344

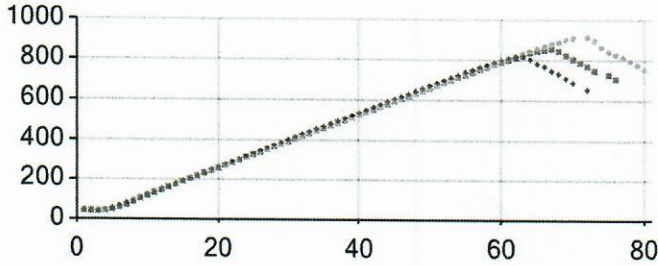

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu sayısı "n"	1. Kriter		ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fcm) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
	1	Uygulanamaz	>fck	S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
	2 - 4	≥fck + 1.0	≥fck - 4.0	S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
	5 ve daha	≥fck + 2.0	≥fck - 4.0	S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar İzin belgesine sahiptir

DENEYİ YAPAN

Yakup BABA
YAKUP BABA
İnşaat Teknisyeni

Dip.No: 01-2022-0655



Denetçi Mühendis
Yakup Gürkan ULUOĞAK
Denetçi No: 6794

ONAYLANMIŞ




BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	19.05.2022 14:44:00	RAPOR NO	B2245-22	LAB.NO	B2245-22	BAK. R. NO	21250318
FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ							
DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİMLTD.ŞTİ.			YAPI SAHİBİ : GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TIC LTD ŞTİ.			
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TIC LTD ŞTİ.						
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul			YİBF NUMARASI	: 1837661		
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1			NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 21.04.2022 15:54		
KAT/KOT/BLOK	: BODRUM KAT/./.			NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 22.04.2022 12:41		
NUMUNEYİ ALAN	: HALİT ALTUNBAŞ			DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 28.04.2022 09:35		
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TIC AS.			DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 19.05.2022 14:44		
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 25			NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi		
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE			ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12		
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500			İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON		


28 Günlük (Etiket Seri No)

* 23126397 * 23126273 * 23126419
* 23126386 * 23126287 * 23126407

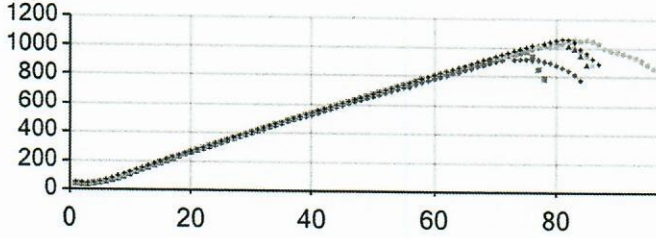

28 Günlük (Etiket Seri No)

* 23126254 * 23126380 * 23126310

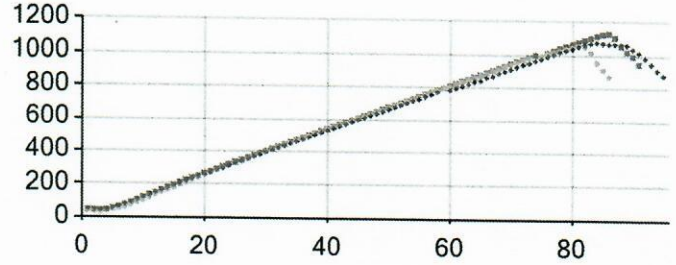

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlamalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fcm) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75
	1	Uygulanamaz	>fck						
	2 - 4	>fck + 1.0	>fck - 4.0						
	5 ve daha	>fck + 2.0	>fck - 4.0						

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmelidir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

Yakup BABA
İNŞAAT TEKNİKLERİ
YAKUP BABA
Dip.No: 07-20-00689



Tank Gürkan ULUOCAK
ONAYLADIM
Mühendis
Erişim No: 6793

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.blt@gmail.com



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	28.04.2022 09:57:04	RAPOR NO	B2245-22	LAB.NO	B2245-22	BAK. R. NO	21138890
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------


FİRMA, ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 21.04.2022 15:54
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 22.04.2022 12:41
KAT/KOT/BLOK	: BODRUM KAT/.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 28.04.2022 09:35
NUMUNENİN ALAN	: HALİT ALTUNBAŞ	DENEY TARİHİ 28 GÜN	:
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 25	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MİKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.		Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)		
				Ortam	Beton	7 Günlük Numune	28 Günlük Numune					28 Günlük Deney Sonuçları		
23126289	1	KUS2022000006755	1-1	15	19	16	20	S3	15	857,77	2.376	38,1		
23126344	2	KUS2022000006758	2-1	15	52	16	20	S3	15	819,55	2.380	36,4		
23126288	3	KUS2022000006759	3-1	15	54	16	20	S3	15	920,85	2.399	40,9		
Ortalama:												38,50	0,00	

7 Günlük (Etiket Seri No)

▪ 23126289 • 23126288 • 23126344

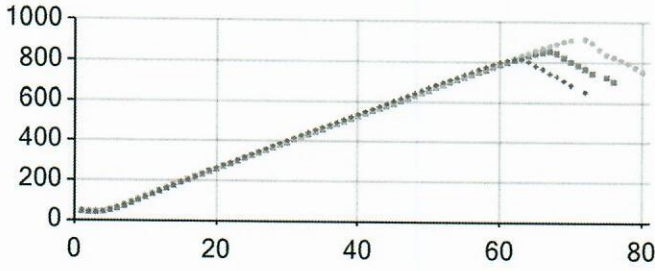

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi: "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek F_{ck} (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 127 Sayılı Labonüvayı izni belgesine sahiptir

Yakup BABA
İNŞAAT TEKNİKÇİSİ
Dip No: 01-2000659

DENEYİ YAPAN

YAKUP BABA



Denetçi Mühendis
Tarik Gürkan ULUOĞAK
Mühür No: 8794
ONAYLAMA

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.blt@gmail.com



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	10.05.2022 13:37:04	RAPOR NO	B1968-22	LAB.NO	B1968-22	BAK. R. NO	21202347
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------

FİRMA, ŞANTIYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTIYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 12.04.2022 13:53
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 13.04.2022 12:29
KAT/KOT/BLOK	: /./.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 19.04.2022 13:52
NUMUNELERİN ALAN	: UĞUR BULUT	DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 10.05.2022 13:37
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AŞ.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 60	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 18
YAPI ELEMANI	: TEMEL	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		


ETİKET SERİ NO	T.MIKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüklü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)			
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deneç Sonuçları	
2372379	1	KTS2022000000939	1-1	13	45	10	20	S3	16	940,10	2.385	41,8		55,1
2372382	1	KTS2022000000939	1-2	13	45	10	20	S3	16	1.224,61	2.375		54,4	
2372384	1	KTS2022000000939	1-3	13	45	10	20	S3	16	1.000,63	2.399	44,5		
2372377	1	KTS2022000000939	1-4	13	45	10	20	S3	16	1.285,81	2.381		57,1	
2372384	1	KTS2022000000939	1-5	13	45	10	20	S3	16	982,04	2.377	43,6		
2372383	1	KTS2022000000939	1-6	13	45	10	20	S3	16	1.205,48	2.377		53,6	
2372388	2	KUS2022000006249	2-1	13	14	10	20	S3	16	973,93	2.385		43,3	40,6
2372384	2	KUS2022000006249	2-2	13	14	10	20	S3	16	639,27	2.383	28,4		
2372380	2	KUS2022000006249	2-3	13	14	10	20	S3	16	729,94	2.377	32,4		
2372390	2	KUS2022000006249	2-4	13	14	10	20	S3	16	703,44	2.379	31,3		
2372385	2	KUS2022000006249	2-5	13	14	10	20	S3	16	904,32	2.381		40,2	
2372383	3	KUS2022000006252	2-6	13	14	10	20	S3	16	859,03	2.387		38,2	
2372380	3	KUS2022000006252	3-1	13	53	10	20	S3	16	971,96	2.382	43,2		49,6
2372387	3	KUS2022000006252	3-2	13	53	10	20	S3	16	1.053,87	2.385		46,8	
2372390	3	KUS2022000006252	3-3	13	53	10	20	S3	16	1.200,57	2.390		53,4	
2372392	3	KUS2022000006252	3-4	13	53	10	20	S3	16	1.041,94	2.375	46,3		
2372386	3	KUS2022000006252	3-5	13	53	10	20	S3	16	957,94	2.375	42,6		
2372386	3	KUS2022000006252	3-6	13	53	10	20	S3	16	1.096,63	2.380		48,7	
Ortalama:											39,30	48,40		

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _m) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

Yakup BABA
İnşaat Teknikeri
Diy. No: 01-20-00959



Denetçi Mühendis
ONAYLAYAN: Gökhan ULUOCAK
Belirtilen No: 8794

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.blt@gmail.com



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)


RAPOR TARİHİ	10.05.2022 13:37:04	RAPOR NO	B1968-22	LAB.NO	B1968-22	BAK. R. NO	21202347
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------

FİRMA , ŞANTIYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTIYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 12.04.2022 13:53
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 13.04.2022 12:29
KAT/KOT/BLOK	: J.J.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 19.04.2022 13:52
NUMUNENİN ALAN	: UĞUR BULUT	DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 10.05.2022 13:37
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 60	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 18
YAPI ELEMANI	: TEMEL	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		


7 Günlük (Etiket Seri No)

- * 23723841 * 23723904 * 23723801
- * 23723849 * 23723843 * 23723791

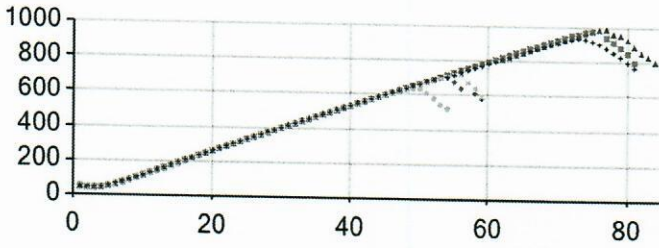


7 Günlük (Etiket Seri No)

- * 23723837 * 23723928 * 23723903

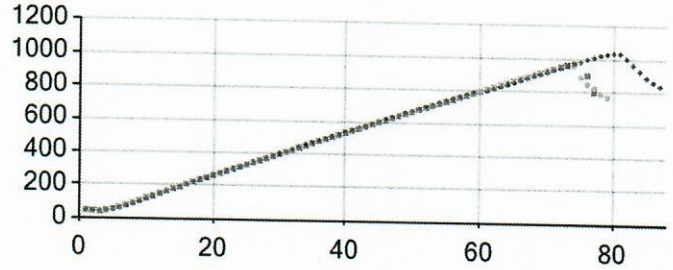


28 Günlük (Etiket Seri No)

- * 23723835 * 23723776 * 23723853
- * 23723887 * 23723829 * 23723900

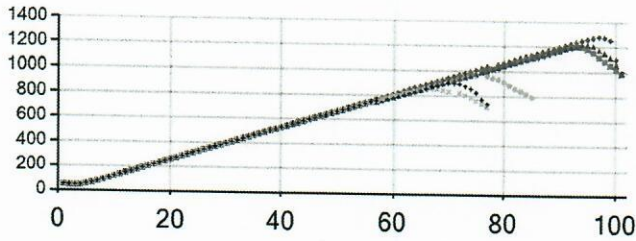

28 Günlük (Etiket Seri No)

- * 23723802 * 23723872 * 23723864

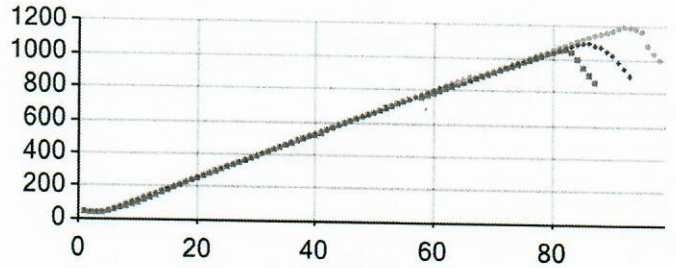

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adet: "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm ²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm ²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindirik numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek F_{ck} (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

DENEYİ YAPAN

İNŞAAT TEKNİKLERİ

Dip.No: 01-20-0055



ONAYLAMA MÜHÜRÜ
Tarık Gürkan ULUOCAK
Mühür No: A792

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.bl@gmail.com



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	19.04.2022 14:40:32	RAPOR NO	B1968-22	LAB.NO	B1968-22	BAK. R. NO	21088211
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------

FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ


DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TIC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TIC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 12.04.2022 13:53
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 13.04.2022 12:28
KAT/KOT/BLOK	: /./.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 19.04.2022 13:52
NUMUNELERİN ALANI	: UĞUR BULUT	DENEY TARİHİ 28 GÜN	:
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TIC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 60	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 18
YAPI ELEMANI	: TEMEL	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MIKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)		
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deneç Sonuçları
2372384	1	KTS2022000000939	1-1	13 45	10	20	S3	16	982.04	2.377	43,6		
2372384	1	KTS2022000000939	1-2	13 45	10	20	S3	16	1.000.63	2.399	44,5		
2372379	1	KTS2022000000939	1-3	13 45	10	20	S3	16	940.10	2.385	41,8		
2372390	2	KUS2022000006249	2-1	13 14	10	20	S3	16	703.44	2.379	31,3		
2372384	2	KUS2022000006249	2-2	13 14	10	20	S3	16	639.27	2.383	28,4		
2372380	2	KUS2022000006249	2-3	13 14	10	20	S3	16	729.94	2.377	32,4		
2372390	3	KUS2022000006252	3-1	13 53	10	20	S3	16	1.041.94	2.375	46,3		
2372383	3	KUS2022000006252	3-2	13 53	10	20	S3	16	971.96	2.382	43,2		
2372392	3	KUS2022000006252	3-3	13 53	10	20	S3	16	957.94	2.375	42,6		

Ortalama: 39,30 0,00


7 Günlük (Etiket Seri No)

* 23723849 * 23723904 * 23723801
* 23723841 * 23723843 * 23723791

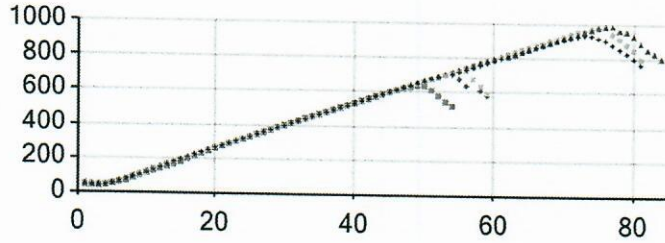

7 Günlük (Etiket Seri No)

* 23723837 * 23723928 * 23723903

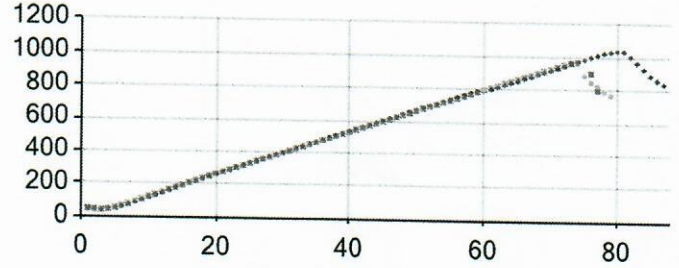

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlamalıdır.)	Belirli hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adet "n"	Kriter		ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fem) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme katsayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmelidir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

DENEY YAPAN
YAKUP BABA
İNŞAAT MÜHÜRÜ
Dip.No: 01/19/2022

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
MALZEMELER
LABORATUVARI
İSTANBUL ŞUBESİ

DENEY MÜHÜRÜ
TARİK GÜRKAN ULUOĞAK
DENEY NO: 6794

EYUP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	28.03.2022 17:45:41	RAPOR NO	B1016-22	LAB.NO	B1016-22	BAK. R. NO	20955139
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------


FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİMLTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbaçı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 28.02.2022 13:50
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 1.03.2022 11:49
KAT/KOT/BLOK	: /./.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 7.03.2022 16:10
NUMUNEYİ ALAN	: MUSTAFA MERAL	DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 28.03.2022 17:45
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m ³)	: C35/45 - 16	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12
YAPI ELEMANI	: KUYU TEMEL	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MIKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.		Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüklü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m ³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm ²)(MPa)		
				Ortam	Beton	7 Günlük Numune	28 Günlük Numune					28 Günlük Dency Sonuçları		
2093545	1	KUS20220000	1-1	13	15	7	12	S3	15	1.394.45	2.389			
2093532	1	KUS20220000	1-2	13	15	7	12	S3	15	1.128.27	2.385	50,1	62,0	60,7
2093534	1	KUS20220000	1-3	13	15	7	12	S3	15	1.122.11	2.378	49,9		
2093545	1	KUS20220000	1-4	13	15	7	12	S3	15	1.032.06	2.399	45,9		
2093541	1	KUS20220000	1-5	13	15	7	12	S3	15	1.400.04	2.379		62,2	
2093540	1	KUS20220000	1-6	13	15	7	12	S3	15	1.301.65	2.388		57,9	
2093541	2	KUS20220000	2-1	13	50	7	12	S3	15	1.361.96	2.383		60,5	60,9
2093528	2	KUS20220000	2-2	13	50	7	12	S3	15	1.142.08	2.373	50,8		
2093533	2	KUS20220000	2-3	13	50	7	12	S3	15	1.214.55	2.399	54,0		
2093535	2	KUS20220000	2-4	13	50	7	12	S3	15	1.368.42	2.389		60,8	
2093549	2	KUS20220000	2-5	13	50	7	12	S3	15	1.088.13	2.399	48,4		
2093542	2	KUS20220000	2-6	13	50	7	12	S3	15	1.382.70	2.377		61,5	
Ortalama:												49,80	60,80	

7 Günlük (Etiket Seri No)

- * 20935286 * 20935339 * 20935497
- * 20935340 * 20935327 * 20935459

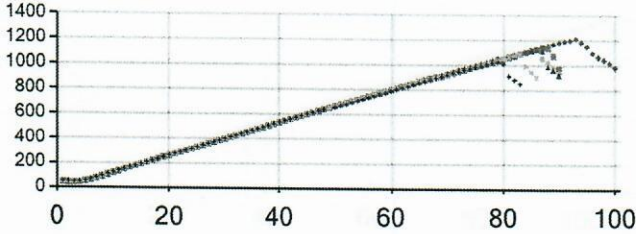

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fcm) N/mm ²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm ²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

DENEYİ YAPAN

YAKUP BABA

Yakup BABA
İnşaat Mühendisi
Dip.No: 01/20-00959



Denetçi Mühendis
ONAYLAYAN
Tanrı Gürkan ULUOCAK
Denetçi No: 6794



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	7.03.2022 16:52:45	RAPOR NO	B1016-22	LAB.NO	B1016-22	BAK. R. NO	20834773
--------------	--------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------


FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİMLTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 28.02.2022 13:50
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 1.03.2022 11:49
KAT/KOT/BLOK	: /./.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 7.03.2022 16:10
NUMUNEYİ ALAN	: MUSTAFA MERAL	DENEY TARİHİ 28 GÜN	:
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 16	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12
YAPI ELEMANI	: KUYU TEMEL	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MIKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüklü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)			
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları	
2093532	1	KUS20220000	1-1	13	15	7	12	S3	15	1.128.27	2.385	50,1		
2093534	1	KUS20220000	1-2	13	15	7	12	S3	15	1.122.11	2.378	49,9		
2093545	1	KUS20220000	1-3	13	15	7	12	S3	15	1.032.06	2.399	45,9		
2093549	2	KUS20220000	2-1	13	50	7	12	S3	15	1.088.13	2.399	48,4		
2093533	2	KUS20220000	2-2	13	50	7	12	S3	15	1.214.55	2.399	54,0		
2093528	2	KUS20220000	2-3	13	50	7	12	S3	15	1.142.08	2.373	50,8		
Ortalama:												49,80	0,00	

7 Günlük (Etiket Seri No)

- * 20935286 * 20935340 * 20935497
- * 20935339 * 20935327 * 20935459

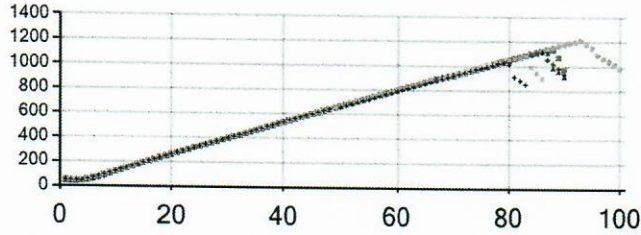


TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanımı sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi: "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fcm) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75
	1	Uygulanamaz	>fck						
	2 - 4	>fck + 1.0	>fck - 4.0						
	5 ve daha	>fck + 2.0	>fck - 4.0						

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapıları numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmelidir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

DENEY YAPAN

Yakup BABA
İnşaat Teknisyeni
Dip.No: 01-20100050



Denetçi Mühendis
Tanık Gürkan ULUOCAK
Denetçi No: 6794

ONAYLAYAN

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.blt@gmail.com